

FICHE TECHNIQUE

Raccord Alpex-Duo XS sans plomb Pour système multicouche Té avec sortie réduite à sertir - MCRXST

Nomenclature de la fiche : FT297

Numéro de version : V1

Date de mise à jour : 22/04/2021

CANALISER LES ÉNERGIES



DESCRIPTION

Raccord multicouche à sertir « radial » pour tube Turatec.

Dimensions du tube : 16 x 2,0 – 20 x 2,0 – 26 x 3,0 – 32 x 3,0

Corps en PPSU avec une douille en acier inox.

CHAMPS D'APPLICATION

Classe 2 : 10 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20°C /10 bars)

Classe 4 : 10 bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol

Classe 5 : 6 bars – radiateurs haute température

Classe « Eau glacée » : 10 bars

Disponible en :

20 - 20 - 16

26 - 26 - 20

20 - 16 - 16

26 - 20 - 20

32 - 26 - 26

26 - 16 - 20

16 - 20 - 16

20 - 26 - 20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps en laiton : PPSU

Douille : inox AISI 304

Joint toriques : EPDM

Force de sertissage : 32 kN

NORMES/CERTIFICATION :

Titulaire NF545 : 81329



www.pbtub.fr

Tél. : 04.74.95.65.49 • Mail : infos@pbtub.fr

91 Rue du Ruisseau - 38070 Saint-Quentin-Fallavier

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



MISE EN ŒUVRE

Le raccord est composé :


- D'un corps constitué d'un insert avec 2 joints toriques en EPDM destiné à recevoir le tube et d'une extrémité permettant le raccordement au réseau ou à un autre tube,
- D'une bague de fixation de la douille à sertir sur le corps permettant de vérifier que le tube est correctement emboîté,
- D'une douille à sertir venant comprimer le tube sur l'insert par déformation mécanique.

L'assemblage des tubes doit impérativement être réalisé avec les outillages préconisés (PINPFL et PINMR de marque REMS et PINK2 de marque KLAUKE) et dans l'ordre suivant :

1. Couper le tube avec une pince coupe-tube pour obtenir une taille propre et perpendiculaire
2. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée
3. Placer l'ensemble à sertir dans la mâchoire et refermer celle-ci
4. Déclencher le serrage jusqu'au débrayage de la pince libérant ainsi que l'assemblage serti

Empreinte de sertissage autorisée pour les \varnothing 16 au 32 : F et TH

PLANS

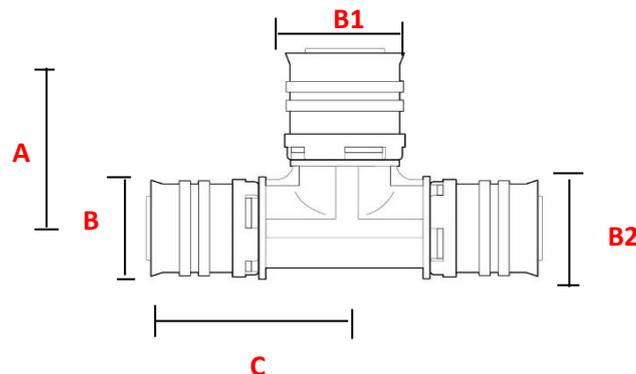

REF	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)
MCRXST202016	39	20	20	16	39
MCRXST262620	47	26	26	20	47
MCRXST201616	37	20	16	16	37
MCRXST262020	43	26	20	20	45
MCRXST322626	55	32	26	26	52
MCRXST261620	50	26	16	20	50
MCRXST162016	39	16	20	16	39
MCRXST202620	48	20	26	20	42

